

**Granulats :** Gravillon 6/10 c  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Tertiaire

**F.D.T. :** Suivi E JL

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

III (21/12/2017)


	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	W
VSS		5	17		99			2.0	25			
VSI			7		89	98	100					

### Partie informative

Résultats de production

du 06/07/17 au 13/12/17

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	W
Maximum	1.2	2	14	63	97	100	100	1.2	14			0.50
Xf+1.25xEcart-types	1.1	2	13	61	97	100	100	1.1	14			0.34
Moyenne Xf	0.8	1	12	57	96	100	100	0.8	13	20	5.0	0.18
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	10	54	95	100	100	0.5	11			0.01
Minimum	0.4	1	9	54	94	100	100	0.4	11			0.06
Ecart-type	0.24	0.5	1.4	2.6	0.8	0.0	0.0	0.20	1.0			0.130
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	5	1	1	12
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%			g/kg	%
Dernier	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	07/12/2017	13/12/2017	06/07/2017	13/12/2017

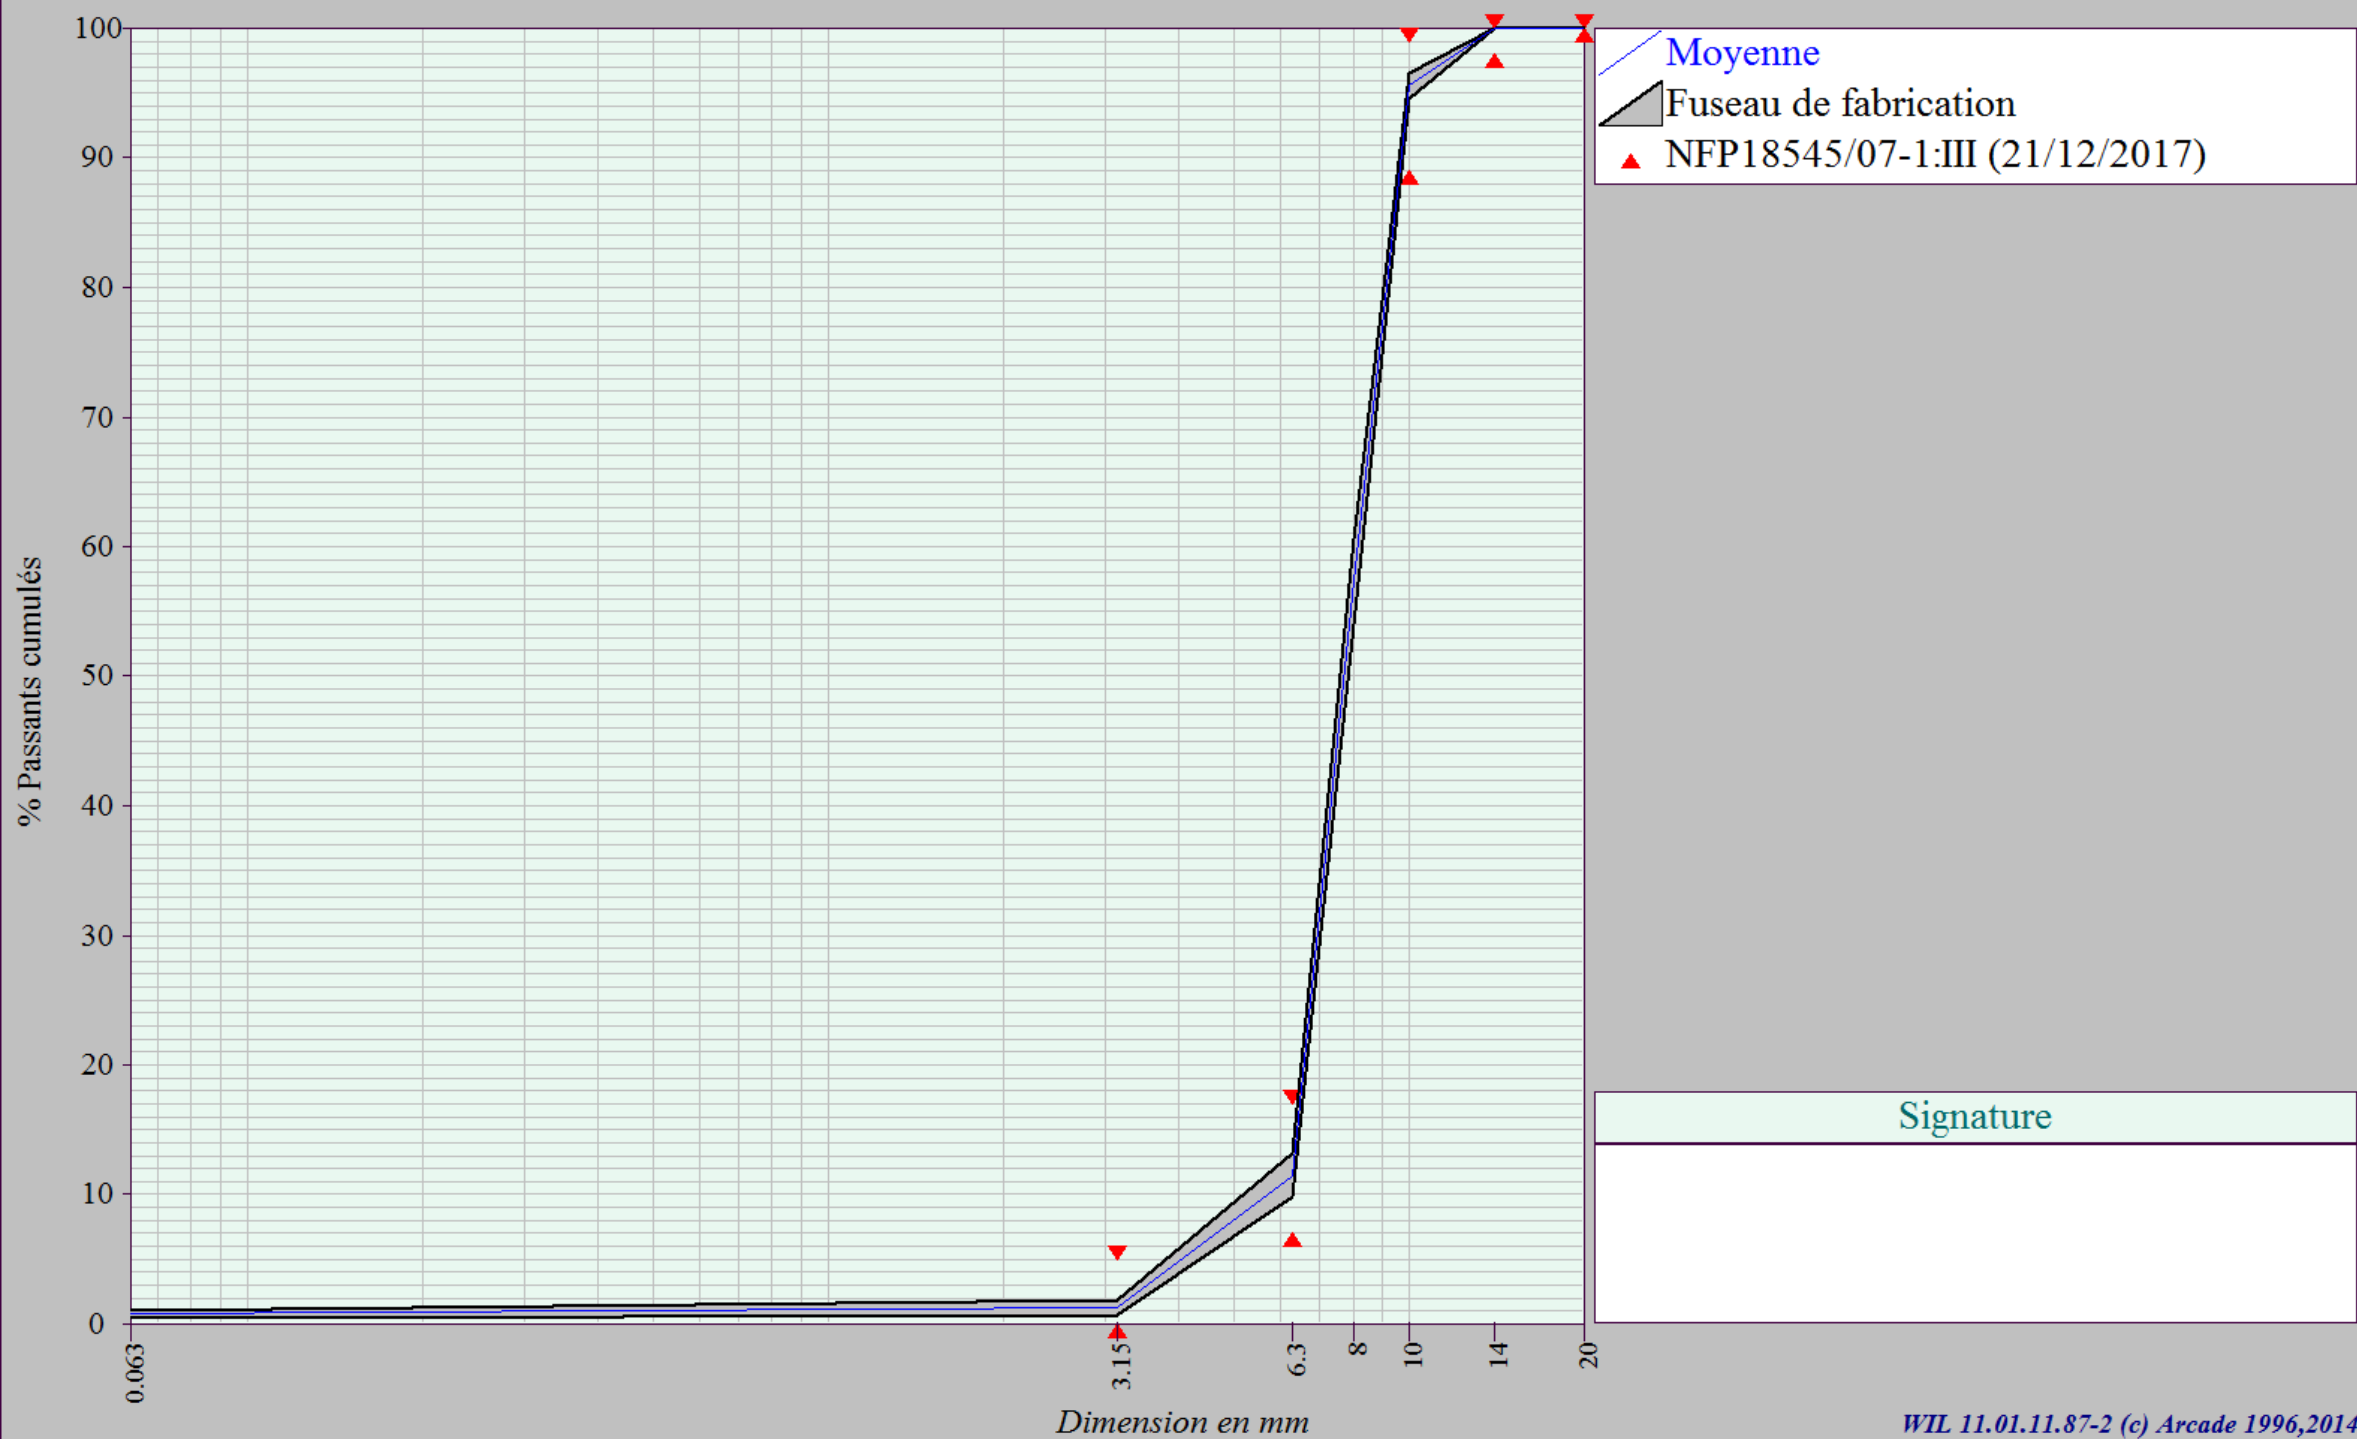

— Moyenne  
 Fuseau de fabrication  
▲ NFP18545/07-1:III (21/12/2017)

Signature